

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18899 от « 23 » 06 2021г.

1. Наименование пробы: 1-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП "Медведевское ЖКХ" ИНН 3455053121
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 10-Ф ПК от 25.01.2021 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т. п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП "Медведевское ЖКХ", 403082, Волгоградская область, Иловлинский район, х. Медведев, ул. Молодежная, д.19
 5. Место, где производился отбор проб: МУП "Медведевское ЖКХ", 403082, Волгоградская область, Иловлинский район, х. Медведев, ул. Молодежная, д.19 (1. Башня, ул. Молодежная; 2. Башня, ул. солнечная; 3. Кран в процедурном кабинете ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" (УБ Медведевская); 4. Кран на п/блоке ГКСУ СО "Городищенский СРЦ")
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы: 09.06.2021 г. 09-00
 8. Дата и время доставки пробы: 09.06.2021 г. 15-30
 9. Код работы: ПК.5128.1-4
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t (+2 - + 5) °C
- Условия хранения: -
- Другие сведения: -
- Пробы отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е.И.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Пименова С. Н.

подпись


Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом)
главного врача учреждения
М.П.

подпись

Фамилия И.О.



Код работы: ПК.5128. 1-4

Дата поступления в лабораторию: 09.06.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1575

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.3685-21

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1575

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1576

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.3685-21


Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1576

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

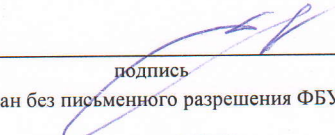
Дата выдачи результата испытаний: 10.06.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Ермолова Л.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 2

Код работы: ПК.5128.1-4

Дата поступления в лабораторию: 09.06.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1577

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.3685-21

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1577

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1578

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.3685-21

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1578

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01


Дата выдачи результата испытаний: 10.06.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Ермолова Л.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 3

Код работы: ПК.5128.1-4

Дата поступления в лабораторию: 09.06.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1788

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	2	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,6	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	263	26	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	2,0	0,3	7,0	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	2,2	0,7	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нитрат-ион	мг/дм ³	19,3	1,9	45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,2	X	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Сульфат-ион	мг/дм ³	24	2	500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Фторид-ион	мг/дм ³	0,18	0,03	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Хлорид-ион	мг/дм ³	3,8	0,9	350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1789

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	4	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	63	13	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	7,72	1,54	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,9	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	253	25	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	2,1	0,3	7,0	ГОСТ 31954-2012

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 4

1	2	3	4	5	6
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	2,0	0,6	5,0	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Железо общее	мг/дм ³	0,39	0,10	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нитрат-ион	мг/дм ³	0,54	0,11	45,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Нитрит-ион	мг/дм ³	2,35	0,47	3,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Сульфат-ион	мг/дм ³	23,4	2,3	500,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Фторид-ион	мг/дм ³	0,18	0,03	1,5	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Хлорид-ион	мг/дм ³	3,8	0,9	350,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1790

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	2	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1791

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	2	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21


Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 21.06.2021г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Заведующая(ий) лабораторией	<u>Павлова Н.В.</u> Фамилия И.О.	 Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18899 ОТ 23.06.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные 4 пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения №1-4, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Медведевское ЖКХ», по адресу: 403082, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, х. Медведев, ул. Молодежная, д.19 по микробиологическим и физико – химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области»
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО


подпись